


- ① Pompa di calore tipo AW PRO MT o simile
② Pompa di circolazione primario inclusa nella pompa di calore
③ Flussostato
④ Filtro antiimpurità
⑤ Sonda esterna termoclimatica
⑥ Valvola di ritegno
⑦ Serbatoio inerziale 1500 litri
⑧ Giunto antivibrante
⑨ Sonda esterna termoclimatica
⑩ Sonda temperatura di attivazione
⑪ Sonda temperatura di regolazione
⑫ Circuito esistente – rame D 35 mm
⑬ Circuito dorsale esistente – rame D 54 mm
⑭ Circuito esistente – rame D 35 mm
⑮ Circuito esistente – rame D 28 mm
⑯ Circuito esistente – rame D 35 mm
⑰ Circuito esistente – rame D 42 mm
⑱ Circolatore secondario elettronico autoadattivo
⑲ Valvola di bypass differenziale
⑳ Disaeratore
㉑ Defangatore
㉒ Valvola di bilanciamento con flussometro lettura diretta
㉓ Collettore complanare esistente
㉔ Valvola termostatica a due vie
㉕ Radiatore
㉖ Vaso di espansione 10 bar
㉗ Valvola di sicurezza omologata 6 bar
㉘ Gruppo di riempimento automatico con disconnettore
㉙ Valvola d'intercettazione
㉚ Termometro
㉛ Manometro

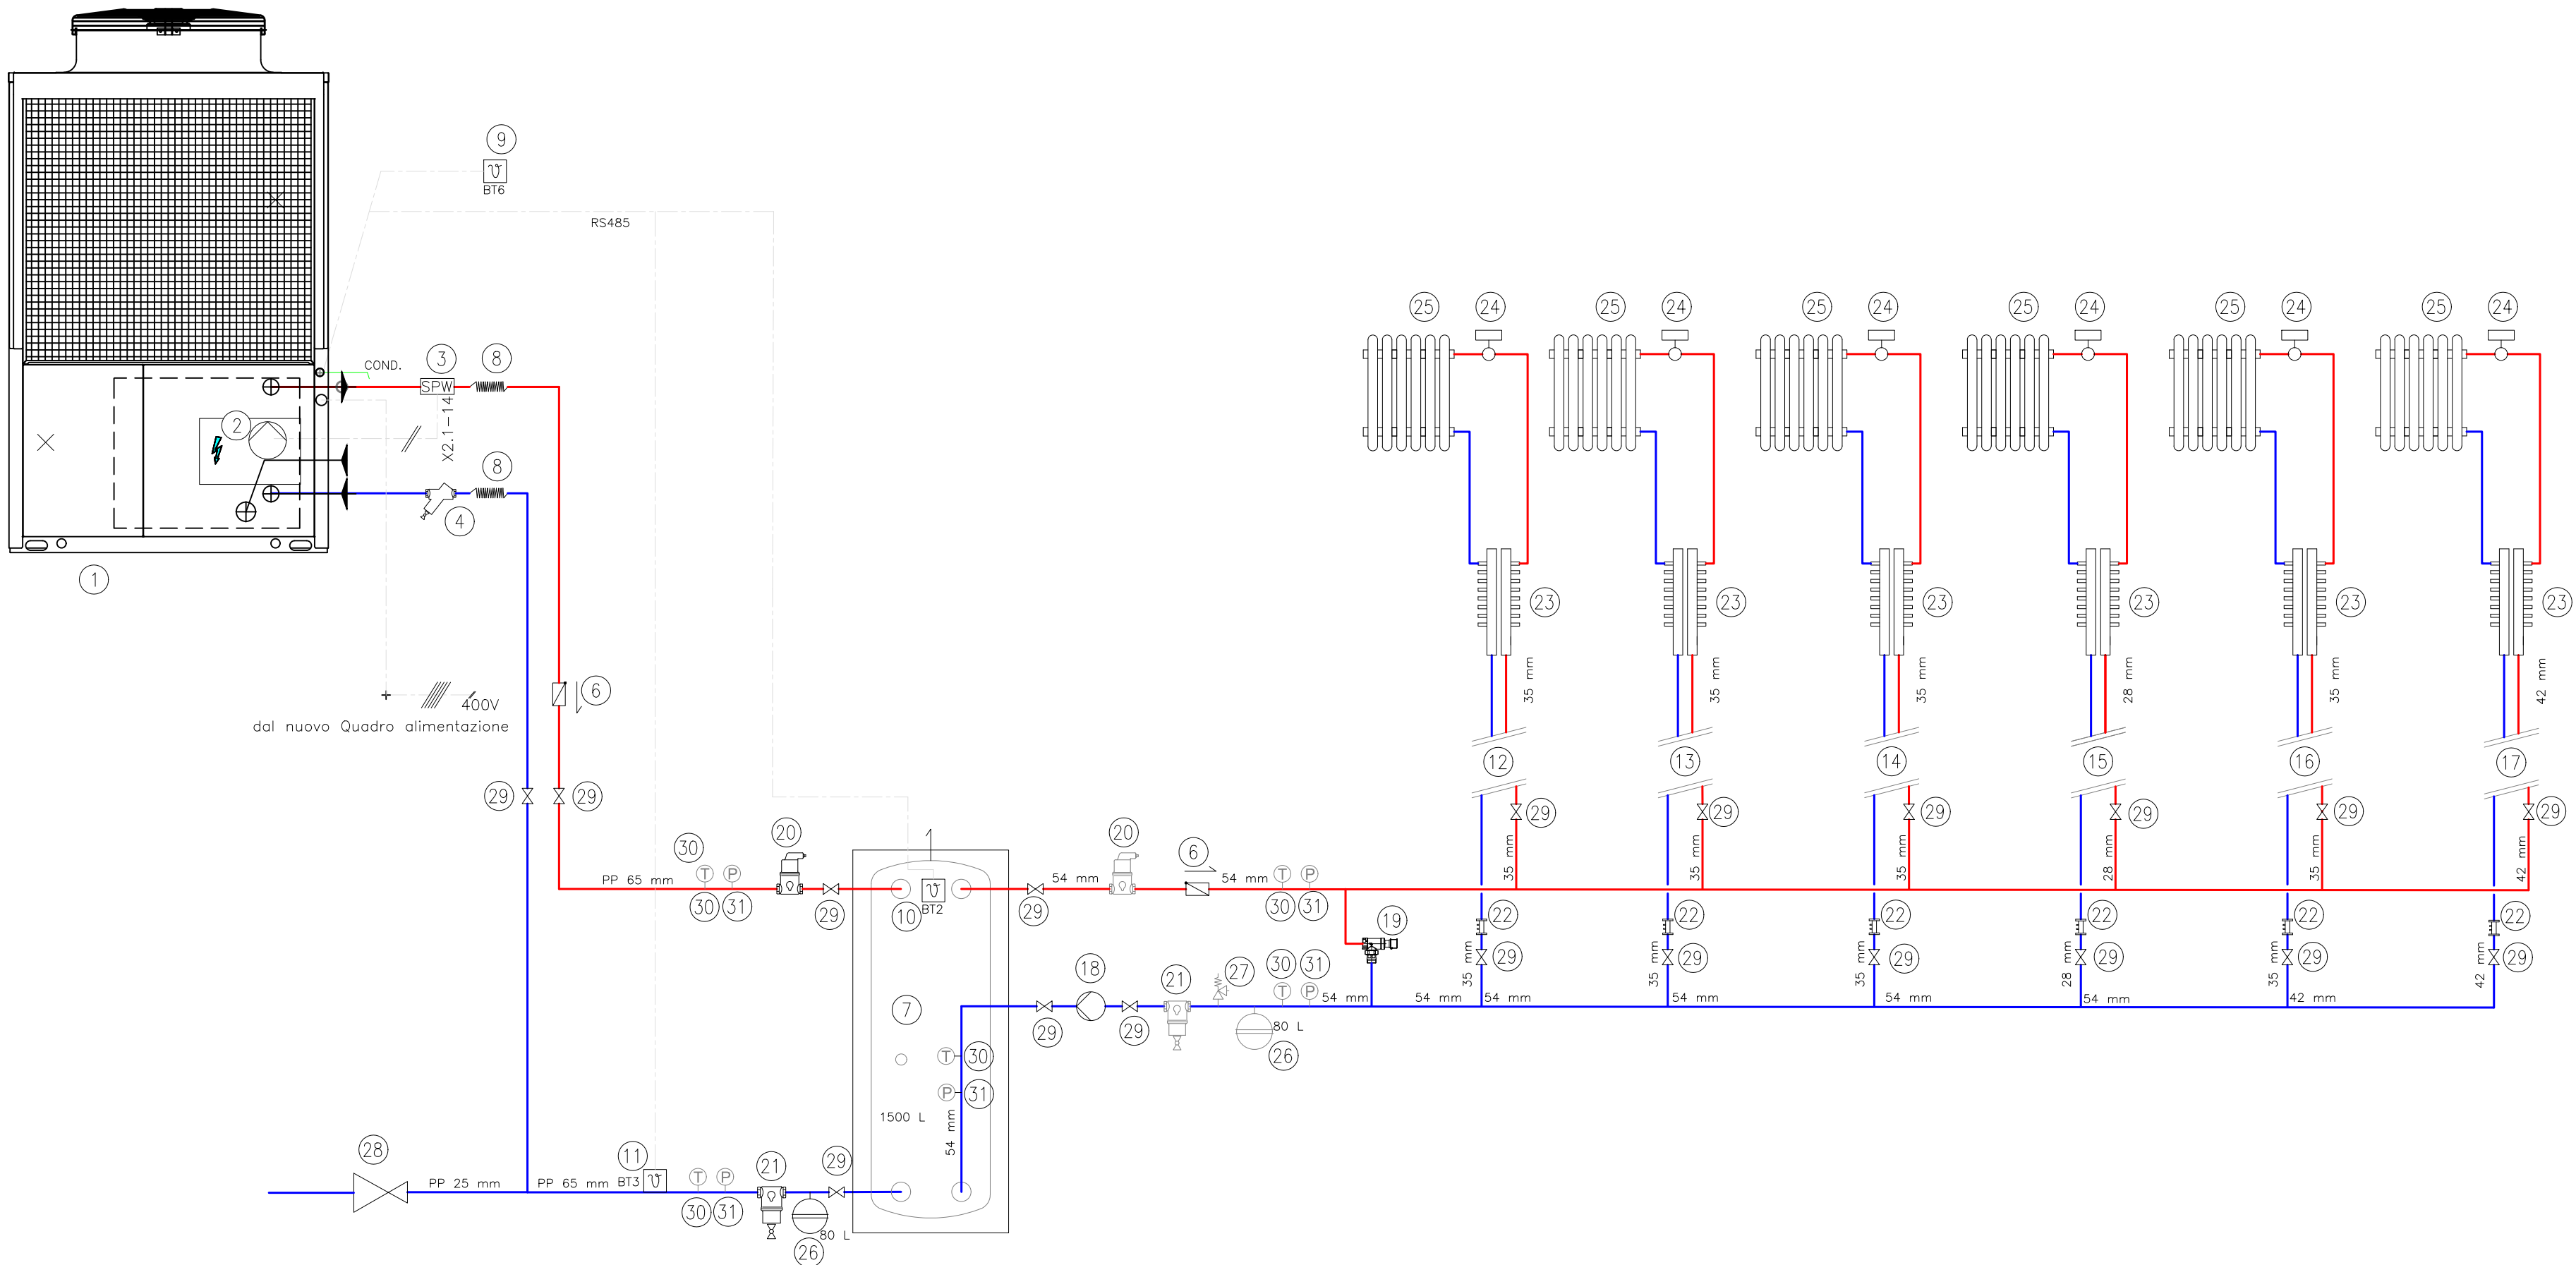

COMUNE DI PALAU
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RIENTRANTI NEL PIANO 2019
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DEL FARO

progetto di fattibilità tecnica-economica
IMPIANTO TERMICO
SCHEMA CENTRALE TERMICA E IMPIANTO

TAVOLA
IT 1

ALLEGATO

SCALA

COMMITTENTE
Comune di Palau
Piazza Popoli d'Europa, 1
07020 Palau

PROGETTISTA
dott. ing. Andrea Pippia
via G. Mazzini, 9
07026 Olbia
tel/fax 0789 26846

RESPONSABILE SETTORE TECNICO
dott. Giovanni Tiveddu

R.U.P.
dott. Giovanni Tiveddu

DATA
Luglio 2021

AGG.

FILE Schema_d_principali.dwg

ARCHIVIO
IMP.2021.016