

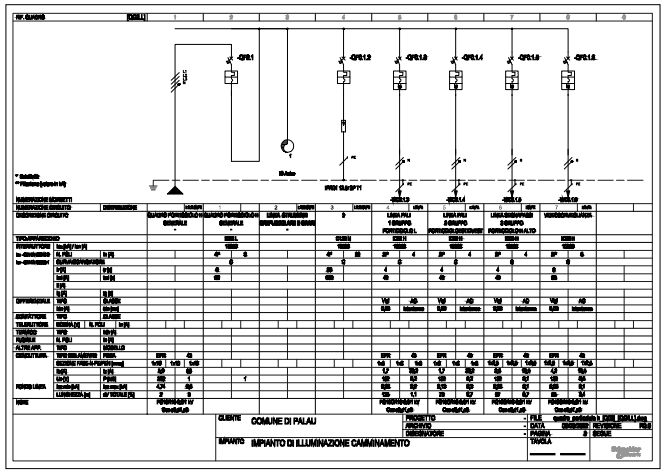


QUADRO ELETTRICO - PORTICCIOLO H

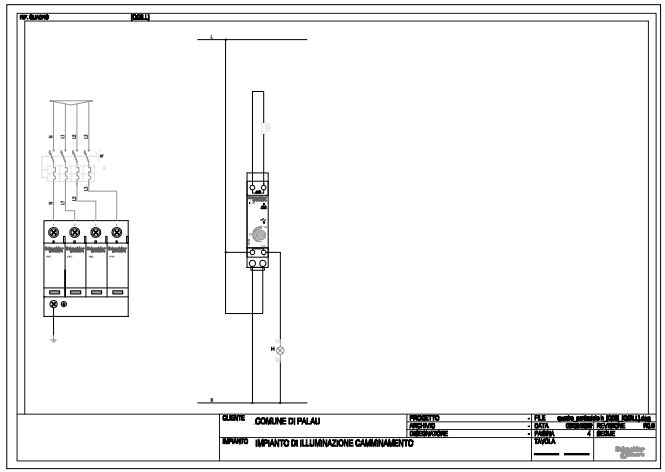


PARTICOLARE COLLEGAMENTO INTERRUTTORE ASTRONOMICO ED SPD- PORTICCIOLO H

CARATTERISTICHE QUADRO			
IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	230	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			6,0
SISTEMA DI NEUTRO			TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	67
NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
INTERRUTTORI SCATOLATI	X	— CEI EN 60947-2	
INTERRUTTORI MODULARI		— CEI EN 60947-2	
		— CEI EN 60898	
CARPENTERIA	X	— CEI EN 61439-2	
		— CEI 23-49 - CEI EN 62271-1	
		— CEI 23-48 - CEI EN 60670-24	
		— CEI 23-51	

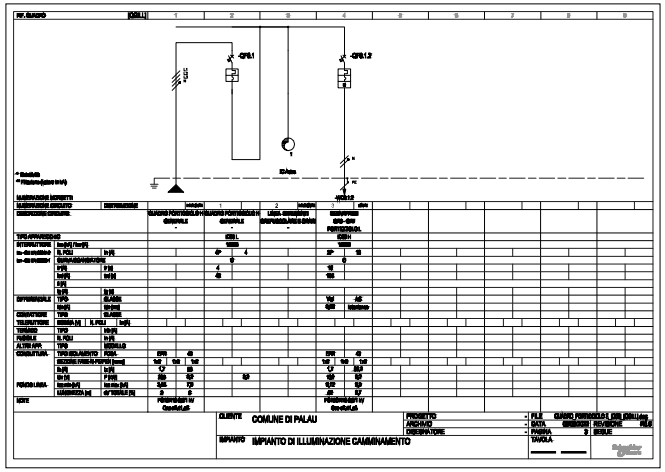


QUADRO ELETTRICO - PORTICCIOLO E

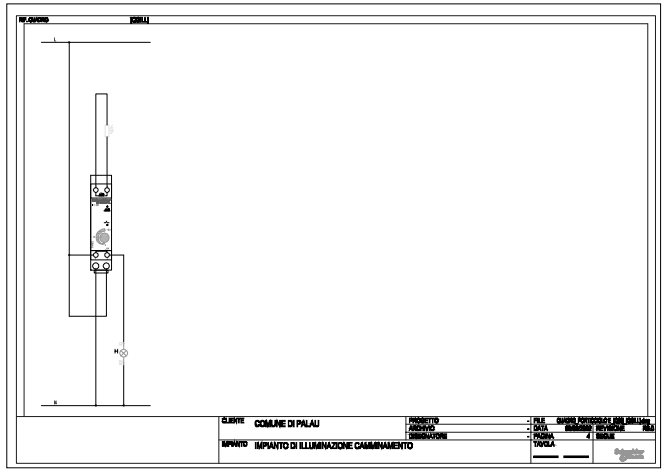


PARTICOLARE COLLEGAMENTO INTERRUTTORE ASTRONOMICO - PORTICCIOLO D

CARATTERISTICHE QUADRO			
IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	230	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			6,0
SISTEMA DI NEUTRO			TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	67
NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
INTERRUTTORI SCATOLATI	X	— CEI EN 60947-2	
INTERRUTTORI MODULARI		— CEI EN 60947-2	
		— CEI EN 60898	
CARPENTERIA	X	— CEI EN 61439-2	
		— CEI 23-49 - CEI EN 62271-1	
		— CEI 23-48 - CEI EN 60670-24	
		— CEI 23-51	

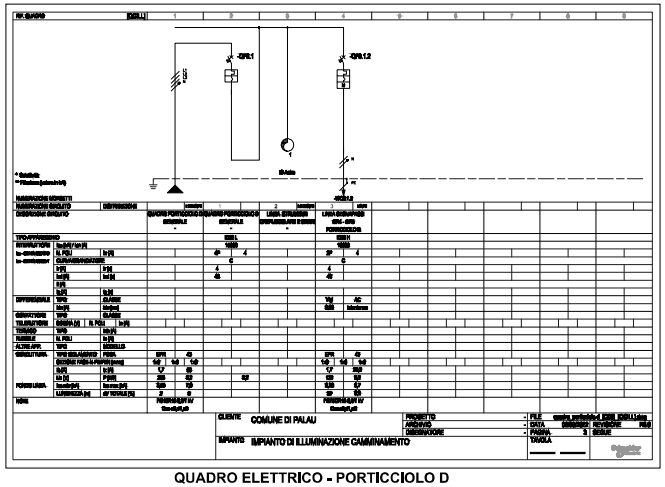

QUADRO ELETTRICO - PORTICCIOLO D

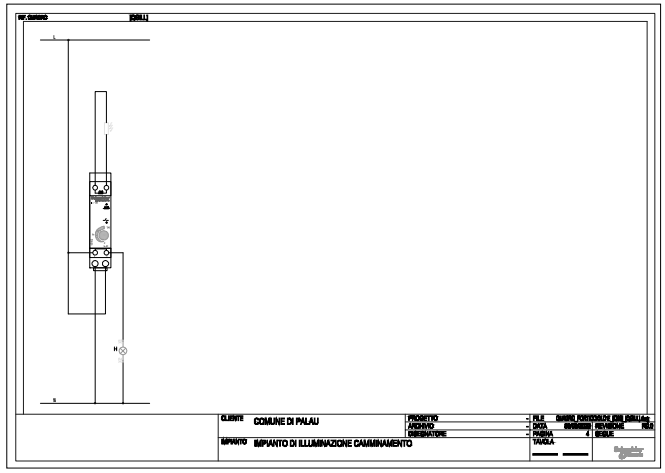

PARTICOLARE COLLEGAMENTO INTERRUTTORE ASTRONOMICO - PORTICCIOLO D

CARATTERISTICHE QUADRO			
IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	230	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			6,0
SISTEMA DI NEUTRO			TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	67
NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
INTERRUTTORI SCATOLATI	X	— CEI EN 60947-2	
INTERRUTTORI MODULARI		— CEI EN 60947-2	
		— CEI EN 60898	
CARPENTERIA	X	— CEI EN 61439-2	
		— CEI 23-49 - CEI EN 62271-1	
		— CEI 23-48 - CEI EN 60670-24	
		— CEI 23-51	

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE DEL LUNGOMARE UBICATA NELLE AREE SUD E EST DEL PORTO TURISTICO

TAV. **EL.03**

COMMITTENTE: COMUNE DI PALAU
Piazza Popoli d'Europa n.1
07020 Palau (SS)

PROGETTISTA
Reponsabile coordinamento del gruppo di lavoro:
P. ENGINEERING CONSULTING srl
(Direttore Tecnico: Ing. Carlo G. P. Pattitoni)

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI SASSARI
E OLBIA TEMPIO
N° 1046 Dott. Ing. Carlo Gavino P. Pattitoni
Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e dell'Informazione - Settore A - Settore a.p.c.

Gruppo di lavoro:
Ing. Enzo Del Giudice
Ing. Carlo Cassoni
Ing. Carlo G. P. Pattitoni

Il Sindaco : Geom. Francesco Giuseppe Manna
Il Responsbile Unico del Progetto: Geom. Giovanni Antonio Palla

Template	Descrizione	DATA
	SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	Ottobre, 2025
Cod. Insediamento	Cod. Edificio	REV.
Cod. Disciplina	Piano / Descrizione vista	SCALA
TITOLO		